




VALUTAZIONE DEI RENDIMENTI IN FUNZIONE DELL'EVOLVENTE DEI VENTILATORI TANGENZIALI

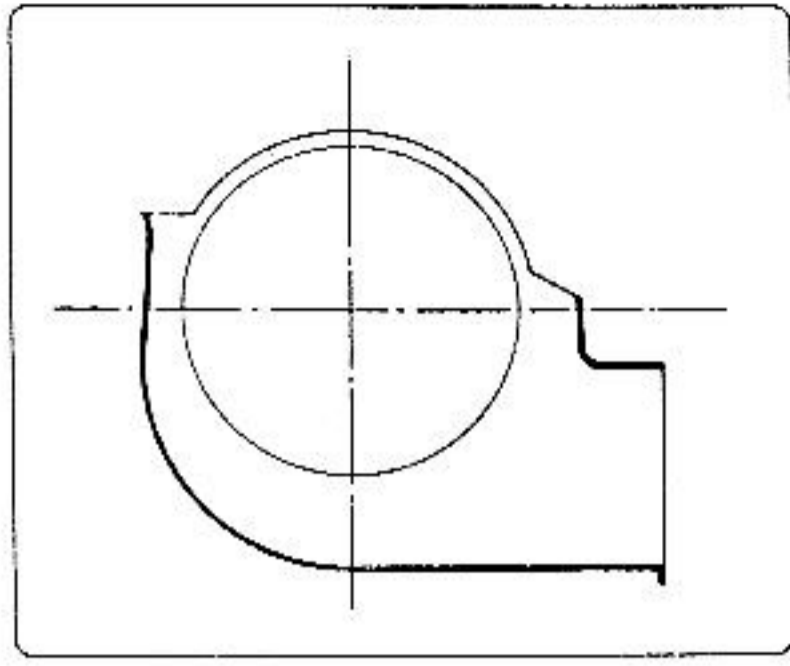


TG1

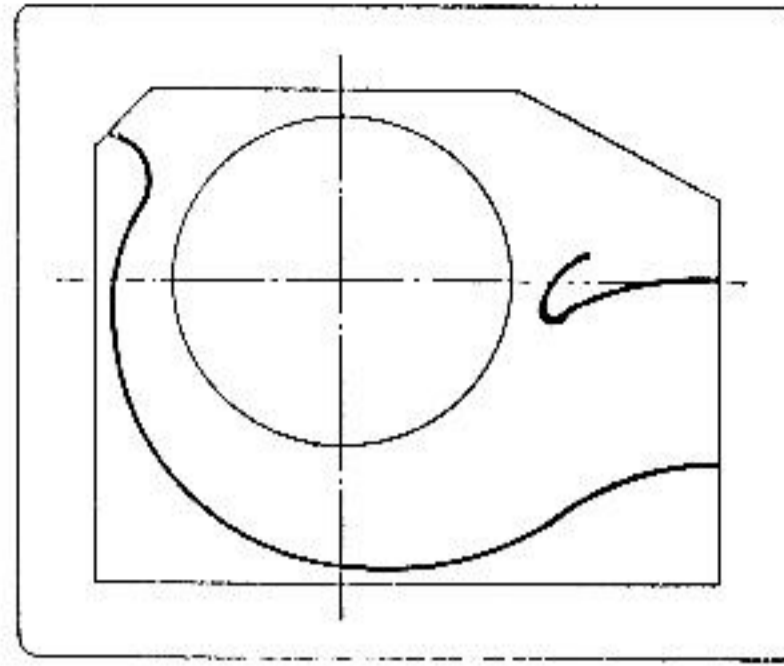

TG2

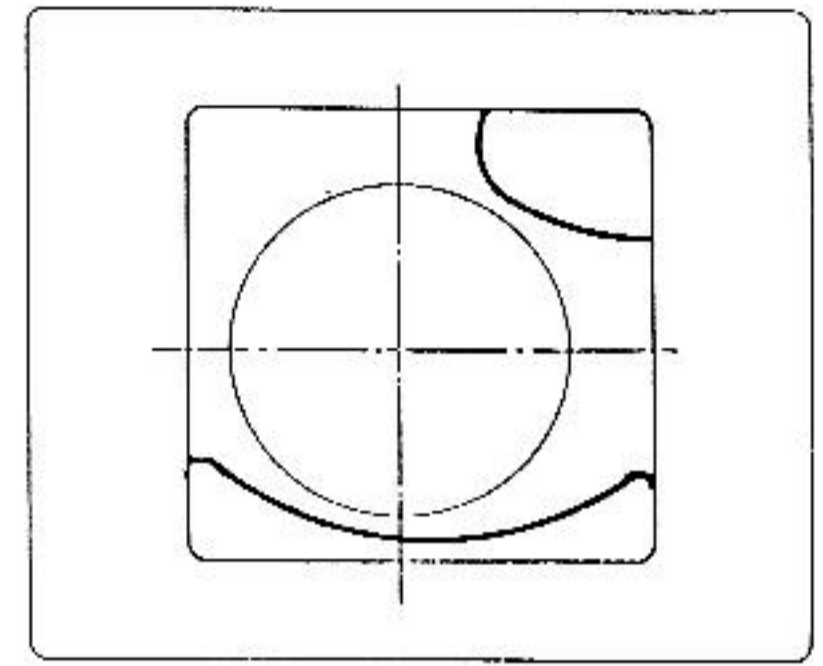

TG3

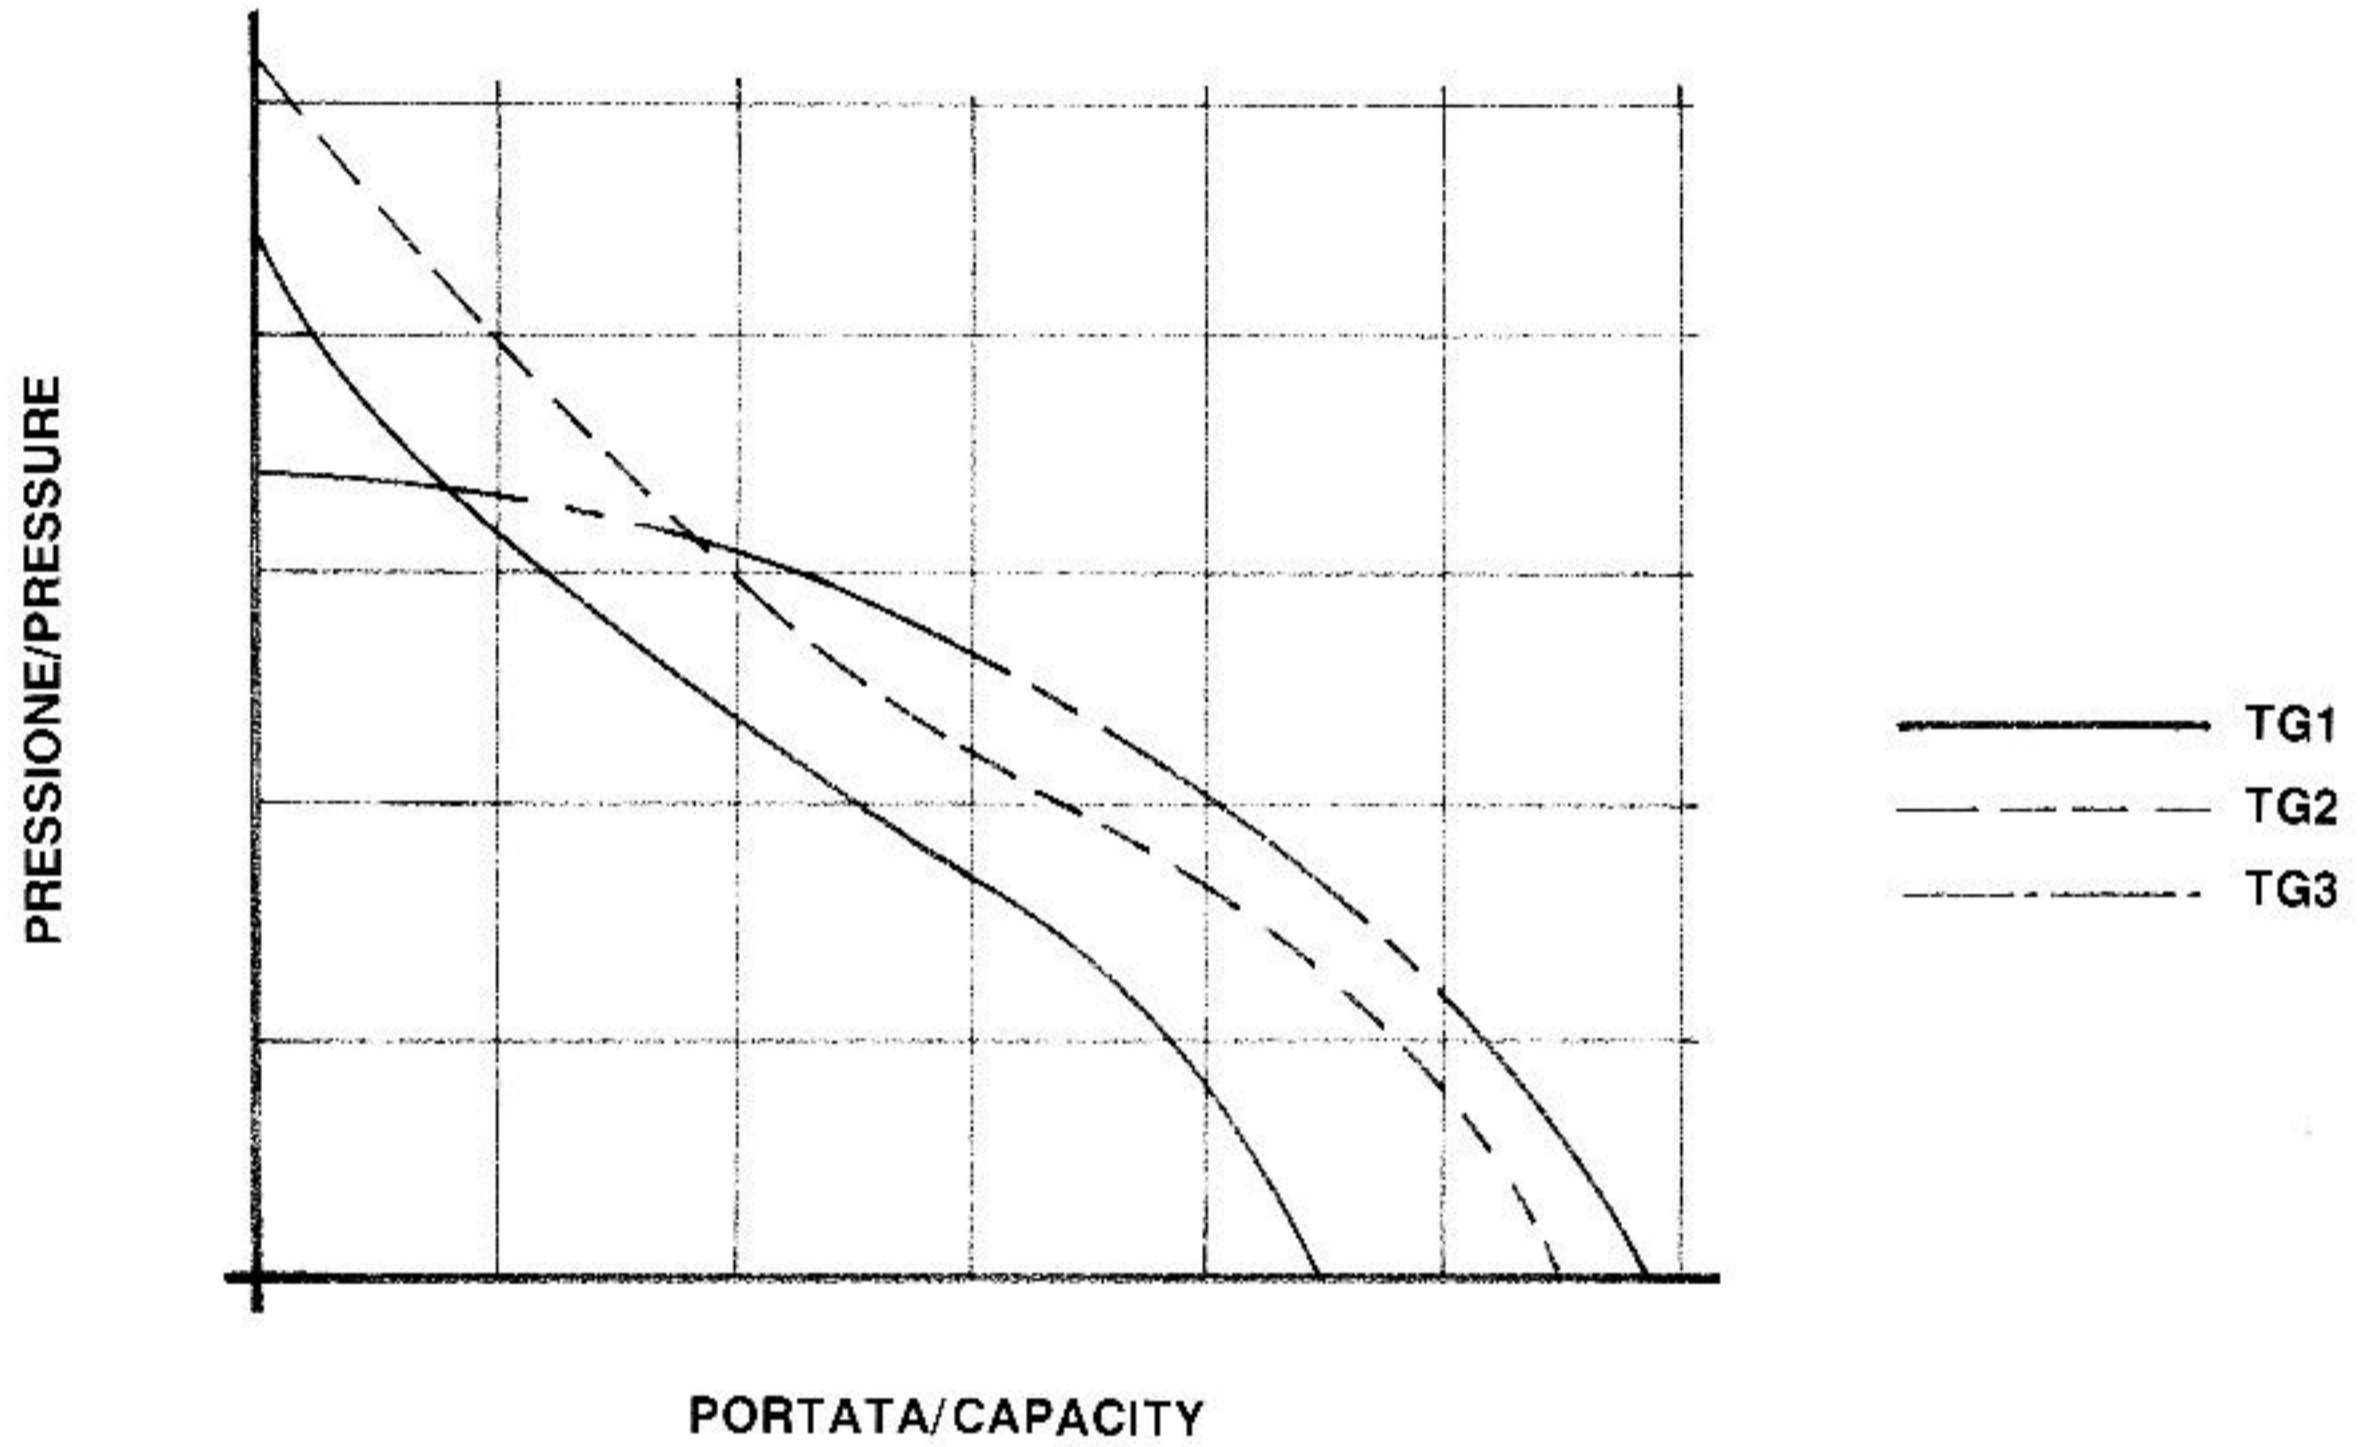



FATTORI DI CONVERSIONE
FACTORS OF CONVERSION

Length
1 mm = 0.0394 inches
1 inch = 25.4 mm
Area
1 cm² = 0.1550 in²
1 m² = 10.76 ft²
1 ft² = 0.0929 m²

Volume
1 l = 0.0353 ft³
1 m³ = 35.32 ft³
1 ft³ = 28.32 l
Pressure
1 N/m² = 0.1020 mm H₂O
1 mm H₂O = 9.807 N/m²
1 in w g = 249.0 N/m²

Flow
1 l/sec = 3.600 m³/hr
1 m³/hr = 0.2778 l/sec
1 ft³/min = 0.4717 l/sec
Power
1 Watt = 3.412 B.t.u./hr

PRESSIONE
PRESSURE

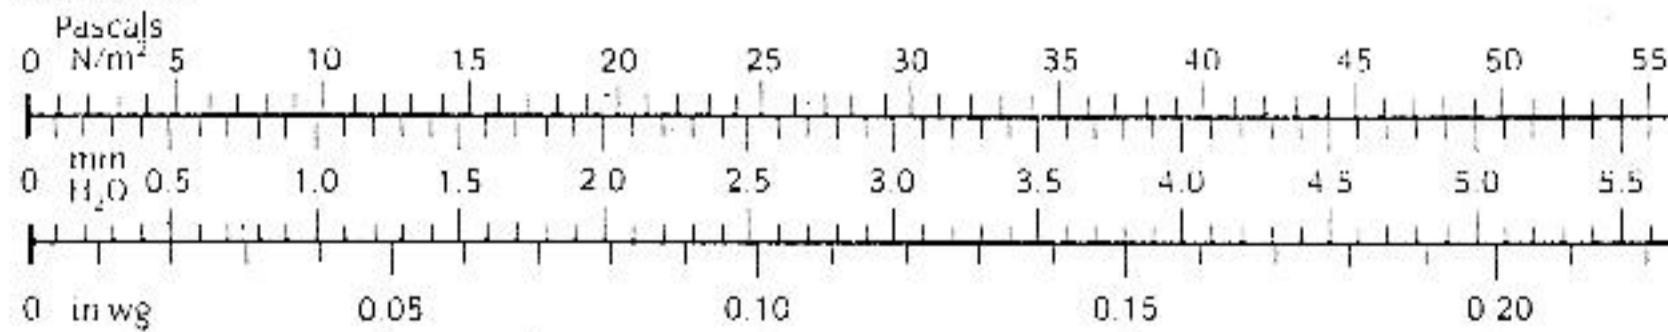

PORTATA
CAPACITY

